


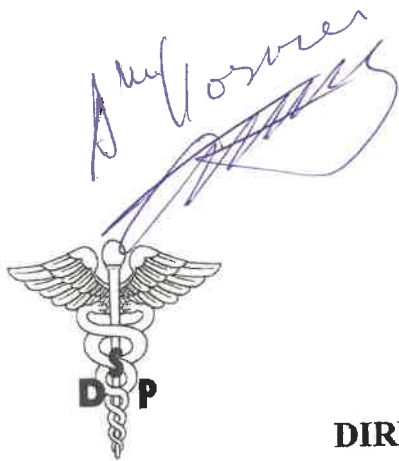

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
ARGES

INTRARE	NR.	5666
IESIRE		
ZI	20	LUNA 02 AN 2026

JUDEȚUL ARGES
Municipalitatea Curtea de Argeș
REGISTRATURĂ
22181
26 LUNA 02 ZIUA 23

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGES
Str. Exercițiu nr. 39 bis, Pitești
Tel.(0040)-248-224015 Fax:(0040)-248-21.64.84

Catre,

Soc. AQUATERM S.A. 98 AG
CURTEA DE ARGES

Spre stiinta,

PRIMARIEI MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

Va aducem la cunostinta ca in urma rapoartelor de incercari validate in data de 20.02.2026 de catre Laboratorul National de Sanatate Publica din cadrul INSP Bucuresti, pentru probele de apa prelevate in cadrul monitorizarilor suplimentare din data de 17.02.2026, punct prelevare - iesire statie de tratare Cerbureni – Curtea de Arges, si retea de distributie municipiul Curtea de Arges, a rezultat:

- Prezenta Clostridium perfringens la proba recoltata din iesire statie tratare **Cerbureni si intr-o singura proba din reseaua de distributie (1UFC/100 ml).**
- Va solicitam informarea/avertizarea populatiei prin toate mijloacele de comunicare a faptului ca **"APA NU ESTE DESTINATA CONSUMULUI UMAN SI POATE FI UTILIZATA DOAR IN SCOP MENAJER!"**
- Totodata, continuarea masurilor intreprinse pentru reducerea valorilor neconforme ale parametrilor care au prezentat variatii in dinamica si monitorizarea zilnica a acestora.

Va atasam rapoartele de incercari.

Cu stima,

Director executiv,


Dr. Sorina Hontaru



Compartiment Evaluarea Factorilor
de Risc din Mediu de Viata si Munca,
Dr. Silvia Ionescu



Institutul
Național de
Sănătate Publică

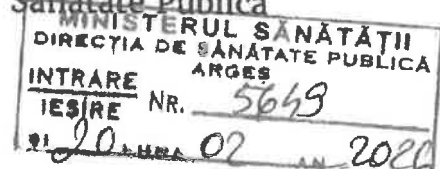

Laboratorul
Național de
Sănătate Publică

LABORATORUL NAȚIONAL DE REFERINȚĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII APEI

PROBA 1

Descriere obiect de încercare: probă de apă potabilă prelevată din Sistem public de aprovizionare cu apă – Curtea de Argeș

Loc prelevare: ieșire stație de tratare Cerbureni

Data și ora prelevării: 17.02.2026

Rezultate încercări microbiologice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Bacterii coliforme	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
2.	<i>Escherichia coli</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
3.	Enterococi	ufc/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4.	Nr. colonii la 36°C	ufc/ml	SR EN ISO 6222/2004	375	Fără modificări anormale
5.	<i>Clostridium perfringens</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 14189:2017	6	0

Rezultate încercări fizico-chimice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Duritate totală*	grade germane	SR ISO 6059:2008	16,93	Minim 5
2.	pH*	unități de pH	SR EN ISO 10523:2012	6,47	6,5-9,5
3.	Amoniu*	mg/L	SR ISO 7150-1:2001	0,03	0,5
4.	Oxidabilitate*	mg O ₂ /L	SR EN ISO 8467:2001	1,60	5,0
5.	Nitriți*	mg/L	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006	<LOQ	0,5
6.	Nitrați	mg/L	SR EN ISO 7890-3:2000	7,32	50
7.	Fier	μg/L	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/C91:2006	163,27	200
8.	Cloruri*	mg/L	SR ISO 9297:2001	48,21	250

LOQ – limită de cuantificare

LOQ Nitriți = 0,02 mg/L

isp.gov.ro

Adresa: str. dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, cod poștal 050463, București, România | Telefon secretariat: +4 0213 193 601 | E-mail: isp@isp.gov.ro



PROBA 2

Descriere obiect de încercare: probă de apă potabilă prelevată din rețeau de distribuție a Sistemului de aprovizionare cu apă potabilă – Curtea de Argeș

Loc prelevare: intrare rețea, Valea Danului Nr.102, locuință particulară – familia Mitra Emil, Jud. Argeș

Data și ora prelevării: 17.02.2026

Rezultate încercări microbiologice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Bacterii coliforme	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
2.	<i>Escherichia coli</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
3.	Enterococi	ufc/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4.	Nr. colonii la 36°C	ufc/ml	SR EN ISO 6222/2004	360	Fără modificări anormale
5.	<i>Clostridium perfringens</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	0

Tabelul 2. Rezultate încercări fizico-chimice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1	Duritate totală*	grade germane	SR ISO 6059:2008	17,16	Minim 5
2	pH*	unități de pH	SR EN ISO 10523:2012	6,67	6,5-9,5
3	Amoniu*	mg/L	SR ISO 7150-1:2001	0,03	0,5
4	Oxidabilitate*	mg O ₂ /L	SR EN ISO 8467:2001	2,24	5,0
5	Nitriți*	mg/L	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006	<LOQ	0,5
6	Nitrați	mg/L	SR EN ISO 7890-3:2000	7,63	50
7	Fier	μg/L	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/C91:2006	198,96	200
8	Cloruri*	mg/L	SR ISO 9297:2001	65,23	250

LOQ – limită de cuantificare

LOQ Nitriți = 0,02 mg/L

PROBA 3

Descriere obiect de încercare: probă de apă potabilă prelevare din rețeau de distribuție a Sistemului public de aprovizionare cu apă potabilă – Curtea de Argeș

Loc prelevare: intrare rețea, Valea Iașului Nr. 21, locuință particulară – familia Duculescu Gheorghe, Jud. Argeș

Data și ora prelevării: 17.02.2026



Rezultate încercări microbiologice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Bacterii coliforme	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
2.	<i>Escherichia coli</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
3.	Enterococi	ufc/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4.	Nr. colonii la 36°C	ufc/ml	SR EN ISO 6222/2004	0	Fără modificări anormale
5.	<i>Clostridium perfringens</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	0

Tabelul 2. Rezultate încercări fizico-chimice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Duritate totală*	grade germane	SR ISO 6059:2008	15,13	Minim 5
2.	pH*	unitați de pH	SR EN ISO 10523:2012	6,73	6,5-9,5
3.	Amoniu*	mg/L	SR ISO 7150-1:2001	0,04	0,5
4.	Oxidabilitate*	mg O ₂ /L	SR EN ISO 8467:2001	<LOQ	5,0
5.	Nitriți*	mg/L	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006	<LOQ	0,5
6.	Nitrați	mg/L	SR EN ISO 7890-3:2000	6,66	50
7.	Fier	μg/L	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/C91:2006	291,74	200
8.	Cloruri*	mg/L	SR ISO 9297:2001	42,54	250

LOQ – limită de cuantificare

LOQ Oxidabilitate = 1,55 mg O₂/L ; LOQ Nitriți = 0,02 mg/L

PROBA 4

Descriere obiect de încercare: probă de apă potabilă prelevată din rețeau de distribuție a Sistemului public de aprovizionare cu apă potabilă – Curtea de Argeș

Loc prelevare: Grădinița cu Program Prolungit "Academia Piticilor", Strada Eroilor Nr. 42C, Localitatea Curtea de Argeș, Jud.Argeș

Data și ora prelevării: 17.02.2026

Rezultate încercări microbiologice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Bacterii coliforme	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0

insp.gov.ro

3

Adresa: str. Ion. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, cod poștal 050463, București, România | Telefon secretariat: +4 0213 183 620, +4 0213 183 619
Fax: +4 0213 123 426 | E-mail: directie.generale@insp.gov.ro



			SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017		
2.	<i>Escherichia coli</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
3.	Enterococi	ufc/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4.	Nr. colonii la 36°C	ufc/ml	SR EN ISO 6222/2004	34	Fără modificări anormale
5.	<i>Clostridium perfringens</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 14189:2017	1	0

Rezultate încercări fizico-chimice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Duritate totală*	grade germane	SR ISO 6059:2008	14,67	Minim 5
2.	pH*	unitați de pH	SR EN ISO 10523:2012	6,78	6,5-9,5
3.	Amoniu*	mg/L	SR ISO 7150-1:2001	0,03	0,5
4.	Oxidabilitate*	mg O ₂ /L	SR EN ISO 8467:2001	<LOQ	5,0
5.	Nitriți*	mg/L	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006	<LOQ	0,5
6.	Nitrați	mg/L	SR EN ISO 7890-3:2000	6,13	50
7.	Fier	μg/L	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/C91:2006	203,86	200
8.	Cloruri*	mg/L	SR ISO 9297:2001	48,21	250

LOQ – limită de cuantificare

LOQ Oxidabilitate = 1,55 mg O₂/L ; LOQ Nitriți = 0,02 mg/L

PROBA 5

Descriere obiect de încercare: probă de apă potabilă prelevată din rețeau de distribuție a Sistemului public de aprovizionare cu apă potabilă, Curtea de Argeș

Loc prelevare: Locuință particulară, Strada Despina Doamna, Bl E18 , Sc.A, Ap.13, , familia - Niculale Popa, Localitatea Curtea de Argeș, Jud.Argeș

Data și ora prelevării: 17.02.2026

Rezultate încercări microbiologice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Bacterii coliforme	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	1	0
2.	<i>Escherichia coli</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
3.	Enterococi	ufc/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4.	Nr. colonii la 36°C	ufc/ml	SR EN ISO 6222/2004	9	Fără modificări anormale

insp.gov.ro

Adresa: str. dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, cod poștal 050463, București, România
Fax: +4 0213 123 426 E-mail: directie.generala@insp.gov.ro

Telefon secretariat: +4 0213 193 620, +4 0213 193 619



5.	<i>Clostridium perfringens</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	0
----	--------------------------------	-----------	----------------------	---	---

Rezultate încercări fizico-chimice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Duritate totală*	grade germane	SR ISO 6059:2008	15,47	Minim 5
2.	pH*	unitați de pH	SR EN ISO 10523:2012	6,79	6,5-9,5
3.	Amoniu*	mg/L	SR ISO 7150-1:2001	0,03	0,5
4.	Oxidabilitate*	mg O ₂ /L	SR EN ISO 8467:2001	<LOQ	5,0
5.	Nitriți*	mg/L	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006	<LOQ	0,5
6.	Nitrați	mg/L	SR EN ISO 7890-3:2000	5,98	50
7.	Fier	μg/L	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/C91:2006	121,64	200
8.	Cloruri*	mg/L	SR ISO 9297:2001	60,97	250

LOQ – limită de cuantificare

LOQ Oxidabilitate = 1,55 mg O₂/L ; LOQ Nitriți = 0,02 mg/L

PROBA 6

Descriere obiect de încercare: probă de apă potabilă prelevată din rețeau de distribuție a Sistemului public de aprovizionare cu apă potabilă, Curtea de Argeș

Loc prelevare: Piața Centrală, Societatea Vasion SRL, Loc. Curtea de Argeș, Jud.Argeș

Data și ora prelevării: 17.02.2026

Rezultate încercări microbiologice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Bacterii coliforme	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
2.	<i>Escherichia coli</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
3.	Enterococi	ufc/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4.	Nr. colonii la 36°C	ufc/ml	SR EN ISO 6222/2004	163	Fără modificări anormale
5.	<i>Clostridium perfringens</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	0

**Rezultate încercări fizico-chimice**

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Duritate totală*	grade germane	SR ISO 6059:2008	17,16	Minim 5
2.	pH*	unități de pH	SR EN ISO 10523:2012	6,98	6,5-9,5
3.	Amoniu*	mg/L	SR ISO 7150-1:2001	0,04	0,5
4.	Oxidabilitate*	mg O ₂ /L	SR EN ISO 8467:2001	<LOQ	5,0
5.	Nitriți*	mg/L	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006	0,02	0,5
6.	Nitrați	mg/L	SR EN ISO 7890-3:2000	6,94	50
7.	Fier	μg/L	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/C91:2006	791,14	200
8.	Cloruri*	mg/L	SR ISO 9297:2001	54,59	250

LOQ – limită de cuantificare

LOQ Oxidabilitate = 1,55 mg O₂/L**PROBA 7**

Descriere obiect de încercare: probă de apă potabilă prelevată din rețeau de distribuție a Sistemului public de aprovizionare cu apă potabilă, Curtea de Argeș

Loc prelevare: Locuința particulară, Strada Negru Vodă Nr.153, familia Ciuguianu Ion, Loc. Curtea de Argeș, Jud.Argeș

Data și ora prelevării: 17.02.2026

Rezultate încercări microbiologice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Bacterii coliforme	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
2.	<i>Escherichia coli</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
3.	Enterococi	ufc/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4.	Nr. colonii la 36°C	ufc/ml	SR EN ISO 6222/2004	2	Fără modificări anormale
5.	<i>Clostridium perfringens</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	0

**Rezultate încercări fizico-chimice**

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Duritate totală*	grade germane	SR ISO 6059:2008	14,90	Minim 5
2.	pH*	unitați de pH	SR EN ISO 10523:2012	6,89	6,5-9,5
3.	Amoniu*	mg/L	SR ISO 7150-1:2001	0,03	0,5
4.	Oxidabilitate*	mg O ₂ /L	SR EN ISO 8467:2001	<LOQ	5,0
5.	Nitriți*	mg/L	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006	<LOQ	0,5
6.	Nitrați	mg/L	SR EN ISO 7890-3:2000	6,84	50
7.	Fier	μg/L	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/C91:2006	520,04	200
8.	Cloruri*	mg/L	SR ISO 9297:2001	65,23	250

LOQ – limită de cuantificare

LOQ Oxidabilitate = 1,55 mg O₂/L ; LOQ Nitriți = 0,02 mg/L**PROBA 8**

Descriere obiect de încercare: probă de apă potabilă prelevată din rețeau de distribuție a Sistemului public de aprovizionare cu apă potabilă, Curtea de Argeș

Loc prelevare: Primăria Comunei Băiculești, Jud.Argeș

Data și ora prelevării: 17.02.2026

Rezultate încercări microbiologice

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Bacterii coliforme	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
2.	<i>Escherichia coli</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017	0	0
3.	Enterococi	ufc/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
4.	Nr. colonii la 36°C	ufc/ml	SR EN ISO 6222/2004	9	Fără modificări anormale
5.	<i>Clostridium perfringens</i>	ufc/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	0

**Rezultate încercări fizico-chimice**

Nr. crt.	Denumire parametru	UM	Metoda de analiză	Valoarea determinată	Valoare admisă conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023
1.	Duritate totală*	grade germane	SR ISO 6059:2008	15,80	Minim 5
2.	pH*	unitați de pH	SR EN ISO 10523:2012	6,89	6,5-9,5
3.	Amoniu*	mg/L	SR ISO 7150-1:2001	0,04	0,5
4.	Oxidabilitate*	mg O ₂ /L	SR EN ISO 8467:2001	1,92	5,0
5.	Nitriți*	mg/L	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006	<LOQ	0,5
6.	Nitrați	mg/L	SR EN ISO 7890-3:2000	7,03	50
7.	Fier	μg/L	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/C91:2006	67,44	200
8.	Cloruri*	mg/L	SR ISO 9297:2001	37,58	250

LOQ – limită de cuantificare

LOQ Nitriți = 0,02 mg/L

COORDONATOR LNRS CA**Biolog pr. Liliانا NEAGU**

insp.gov.ro

Adresă: str. dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, cod poștal 050463, București, România
Fax: +4 0213 123 426 | E-mail: directie.generala@insp.gov.ro

Telefon secretariat: +4 0213 183 520, +4 0213 183 519